


FL200 RANGE/ GAMME FL200

Instructions/Consignes/Anleitung



COLLINGWOOD
LIGHTING LTD

FITTING/LUMINAIRE/LEUCHE

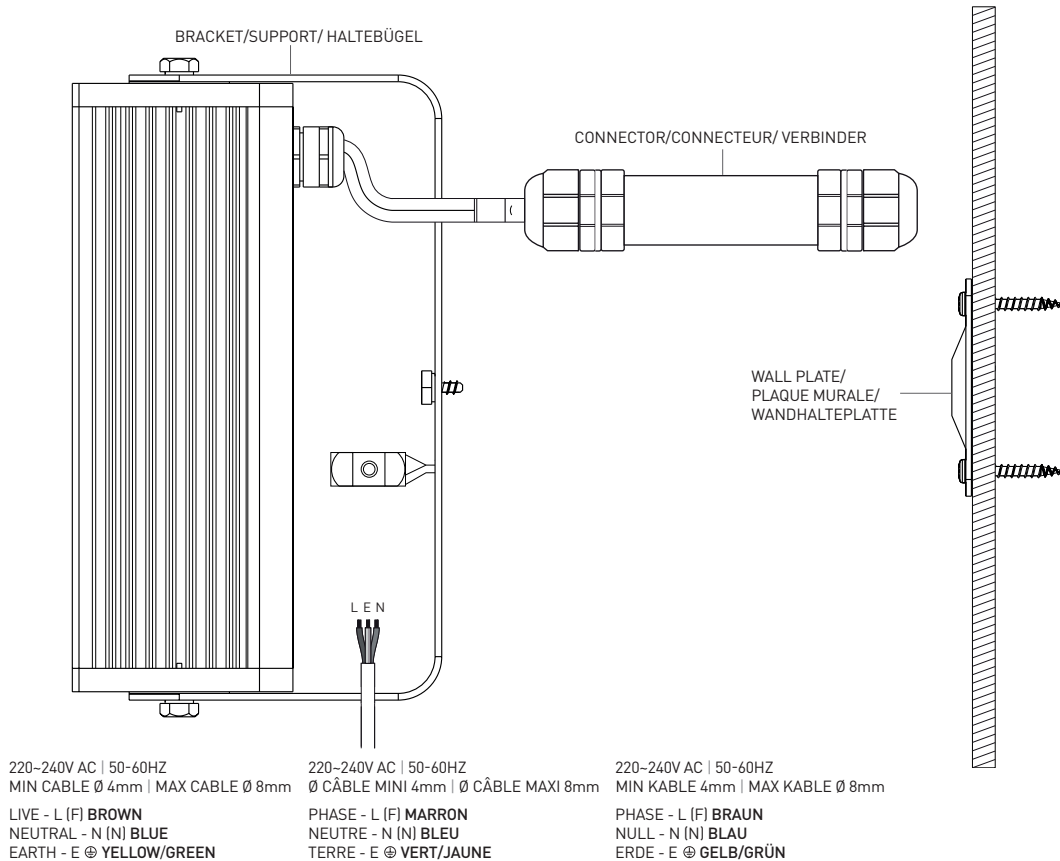

GB

**THIS FITTING MUST BE EARTHED AND INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN OR A SUITABLY COMPETENT PERSON.
MAXIMUM AMBIENT TEMPERATURE 35° C**

1. Fix the wall plate to the wall. Screws and wall plugs are supplied.
2. Remove the connector from the spring clip.
3. Fit the FL200 bracket to the wall plate.

FR

CET APPAREIL DOIT ETRE RELIE A LA TERRE ET ETRE INSTALLE PAR UN ELECTRICIEN QUALIFIE OU UNE PERSONNE DOTEES DES COMPETENCES NECESSAIRES. TEMPERATURE AMBIANTE MAXIMALE 35° C

1. Fixer la plaque murale au mur. Les vis et les chevilles sont fournis.
2. Retirer le connecteur du clip à ressort.
3. Poser le support FL200 sur la plaque murale.

DE

**DIESE LEUCHE MUSS VON EINEM AUSGEBILDETEN ELEKTRIKER GEERDET UND ANGESCHLOSSEN WERDEN.
MAXIMALE UMGEBUNGSTEMPERATUR 35° C**

1. Befestigen Sie die Wandhalteplatte an der Wand mit den im Lieferumfang enthaltenen Schrauben.
2. Lösen Sie den Verbinder aus der Halterung.
3. Befestigen Sie den FL200 an der Wandhalteplatte.

GB

T +44 (0) 1604 495 151 F +44 (0) 1604 495 095
E sales@collingwoodgroup.com W collingwoodlighting.com

FR

T +33 (0) 5 61 17 97 29 F +33 (0) 5 62 16 34 40
E ventes@collingwoodgroup.com W collingwoodlighting.fr

DE


T +49 (0)89 411123 777 F +49 (0)89 411123 778
E verkauf@collingwoodgroup.com W collingwoodlighting.de

Apply for your free extended warranty at
collingwoodlighting.com for total peace of mind.

Faites votre demande de prolongation de garantie gratuite à
collingwoodlighting.fr pour une complète tranquillité d'esprit.

Beantragen Sie Ihre kostenlose Garantieverlängerung unter
collingwoodlighting.de

**seven year
warranty**

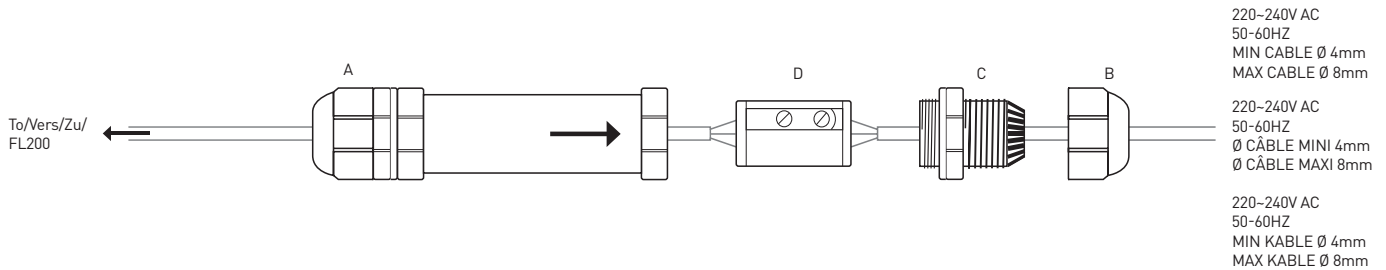

GB

1. Provide a mains supply via a suitable switch or dimmer.
2. Loosen nut A.
3. Remove nut B and cable gland C from the connector body.
4. Push the cable through nut A to slide out connector D from the connector body.
5. Feed nut B and gland C over the mains input cable.
6. Connect mains input live, neutral and earth to the matching terminals of connector D.
7. Pull the cable back through nut A to draw the connector back into the connector body.
8. Firmly tighten nut A.
9. Refit gland C to the connector body and firmly tighten.
10. Refit nut B to gland C and firmly tighten.
11. Refit the connector into the spring clip.

DIMMING

- A dimmer or dimming system suitable for electronic LED drivers must be used.
- Collingwood Lighting advises the following maximum loads to assist functionality of the dimming driver when used with standard mains wall dimmers.
 - 1 x units on a 250W dimmer
 - 3 x units on a 500W dimmer
 - 5 x units on a 1000W dimmer
- For the purpose of determining circuit breakers, 1 x FL200 unit is approx equivalent to 3 x 50W halogen lamps.
- Information given is for guidance only. All installations must comply with appropriate standards.

FR

1. Fournir une alimentation électrique via un interrupteur ou un variateur approprié
2. Desserrer l'écrou A.
3. Retirer l'écrou B et le presse-étoupe C du corps du connecteur.
4. Faire passer le câble à travers l'écrou A, pour faire glisser le connecteur D et l'extraire du corps du connecteur.
5. Enfiler l'écrou B et le presse-étoupe C sur le câble d'alimentation secteur.
6. Connecter les entrées du secteur - phase, neutre et terre, aux bornes correspondantes du connecteur D.
7. Tirer sur le câble pour le faire repasser par l'écrou A afin de remettre le connecteur dans le corps du connecteur.
8. Serrer fermement l'écrou A.
9. Remonter le presse-étoupe C sur le corps du connecteur et serrer fermement.
10. Remonter l'écrou B sur le presse-étoupe C et serrer fermement.
11. Remonter le connecteur dans le clip à ressort.

VARIATION

- Il est indispensable d'utiliser un variateur ou un système de variation approprié pour alimentations électroniques LED.
- Collingwood Lighting conseille d'observer les charges maximales suivantes pour faciliter le fonctionnement du variateur en cas d'utilisation avec des variateurs muraux standards branchés sur le secteur :
 - 1 x unité sur un variateur de 250W
 - 3 x unités sur un variateur de 500W
 - 5 x unités sur un variateur de 1000W
- Lorsqu'il s'agit de déterminer les disjoncteurs, 1 unité FL200 correspond environ à l'équivalent de 3 lampes halogènes de 50 W.
- Les informations fournies ne sont données qu'à titre indicatif. Toutes les installations doivent être conformes aux normes en vigueur.

DE

1. Stellen Sie eine Stromversorgung über geeignete Schalter oder Dimmschalter sicher.
2. Lösen Sie die Mutter.
3. Entfernen Sie die Mutter B und die Kabelverschraubung C vom Steckverbinderkörper.
4. Führen Sie das Kabel durch die Mutter A und durch den Stecker D aus dem Steckverbinderkörper.
5. Führen Sie die Mutter B und die Verschraubung C über das Netzkabel.
6. Schließen Sie Phase, Null- und Schutzleiter an die entsprechenden Anschlüsse des Steckers D an.
7. Führen Sie das Kabel zurück durch die Mutter A, um den Stecker wieder im Steckverbinderkörper zu befestigen.
8. Ziehen Sie die Mutter A fest an.
9. Bringen Sie die Verschraubung C am Steckverbinderkörper an und ziehen Sie sie fest an.
10. Bringen Sie die Mutter B wieder an der Verschraubung C an und ziehen Sie sie fest an.
11. Befestigen Sie den Anschluss wieder in der Federklemme.

DIMMEN

- Es muss ein Dimmer oder Dimmsystem verwendet werden, das sich für elektronische LED-Vorschaltgeräte eignet.
- Collingwood Lighting empfiehlt die folgenden maximalen Lasten, um die Funktionalität des Vorschaltgeräts beim Dimmen mit handelsüblichen Netzspannungs-Wanddimmern zu gewährleisten:
 - 1 x Einheit an einem 250W Dimmer
 - 3 x Einheiten an einem 500W Dimmer
 - 5 x Einheiten an einem 1000W Dimmer
- Zur Festlegung der Leitungsschutzschalter: 1 x FL200 entspricht ca. 3 x 50-W-Halogenlampen.
- Die Informationen in diesem Dokument dienen lediglich der Orientierung. Alle Installationen müssen den relevanten Normen entsprechen.