

Schéma de câblage d'une 9406 dans le cas d'une gâche à rupture ou ventouse.


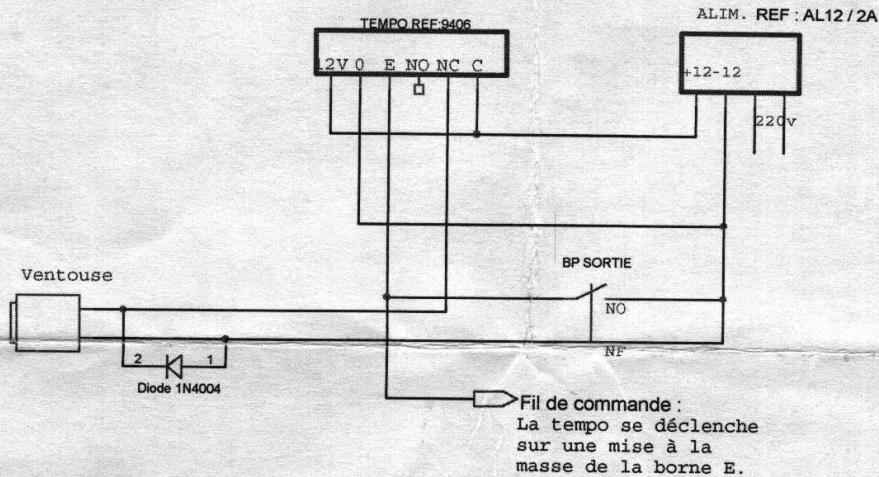


Schéma de câblage d'une 9406 dans le cas d'une gâche à émission.

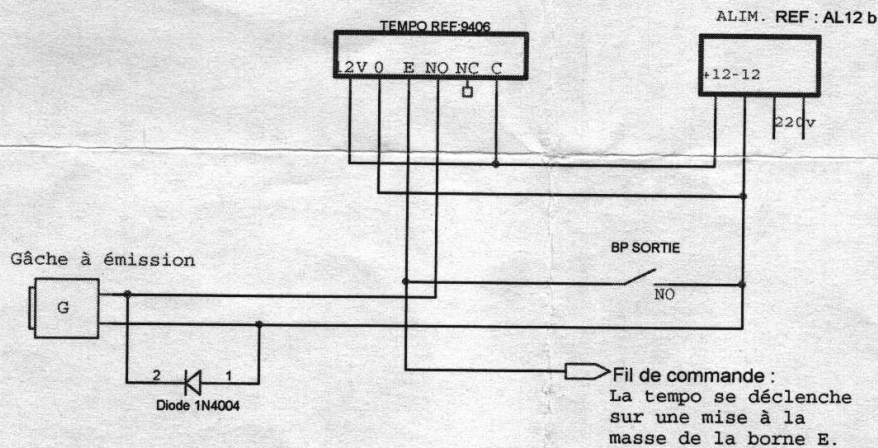

NOTA : Dans le cas d'une alimentation alternative, retirer la diode 1N4004.

CABLAGE MODULE 9406		PAGE : 1/1	FDI MATELEC ZA Route de Saint Symphorien BP 69 65130 Les Landes Genusson
PRODUIT : 9406	REFERENCE : 50-000-509		
FICHER : 00123E30.AA	INDICE : AB	DATE : 01/04/2003	

Données techniques : La garantie du produit ne couvre pas les défauts découlant de l'utilisation inadéquate ou abusive du produit, d'un accident, d'un acte de négligence, d'une mauvaise manipulation, de produits mal entretenus, d'environnement inadéquat ou de l'usure due à l'usage normal. Les distances (de lecture) indiquées dans cette documentation se réfèrent à essais effectués dans des milieux idéaux (essais laboratoire), par conséquent, elles sont considérées comme des données maximums indicatives en conditions optimales d'utilisations. FDI Matelec ne saurait être responsable des données techniques indiquées, ni être responsable des pertes ou dommages, indirects, spéciaux, conséquents ou fortuits (y compris, mais sans s'y limiter, les pertes de profits, d'économies ou de données) découlant de quelque manière de la mauvaise utilisation de ce produit

50-000-509 DOC.9406.N002