


# Appliques

## Normes

Règles particulières de sécurité dans les salles de bains : l'amendement 5 de la norme NF C 15-100 de novembre 2015 précise les règles d'installation dans les salles de bains

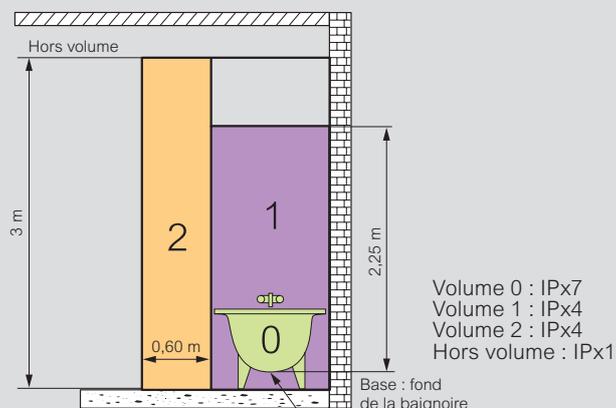


Espace sous la baignoire :  
V1 ou V3 (voir 701.320.2)  
IPx4 minimum dans tous les cas

Possibilité d'installer les appliques en fonction des volumes	Volumes 0 et 1	Volume 2	Hors Volume
Appliques LED réf. SL189800 et SL189810	⊘	oui	oui
Appliques LED + inter tactile réf. SL189801 et SL189820	⊘	oui	oui
Applique LED + détection réf. SL189830	⊘	oui	oui
Applique LED + inter tactile + prise 2P+T réf. SL189850	⊘	⊘	oui
Applique à transfo incorporé + prise 2P réf. 189 957	⊘	oui	oui
Applique + détection IR réf. 128 712	⊘	⊘	oui
Applique + prise 2P+T réf. 118 538	⊘	oui	oui
Applique + prise 2P+T réf. 128 738	⊘	oui	oui
Applique + prise rasoir avec transfo réf. 118 515	⊘	oui	oui


Suivant le RÈGLEMENT (CE) No 244/2009 DE LA COMMISSION du 18 mars 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE concernant l'éco conception des lampes domestiques, les lampes S19 halogène ont été retirées du marché Européen depuis le 1<sup>er</sup> septembre 2018.

## Cotes d'encombrement


### Réf. SL189800/801




### Réf. SL189810/820/830/850




### Réf. 189819/829/899/909/859/869

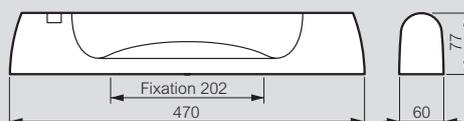

### Réf. 118515/538

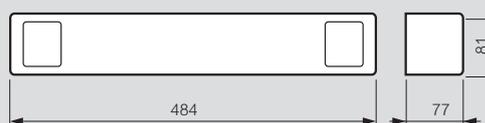

### Réf. 128738/712



En application de la Convention pour la conformité aux normes des luminaires, toute exécution de commande vaut engagement de livrer des luminaires conformes aux normes les concernant.