

Totem de recharge *ParkTotem Start*




utilisation

Le ParkTotem Start intègre :

- le CCPI de la dérivation individuelle (coffret CIBE),
- le panneau destiné à recevoir le compteur LINKY et le disjoncteur de branchement,
- un tableau de répartition 13 modules vide pour l'appareillage de protection de la borne de recharge.

description

- Le totem est constitué d'une enveloppe métallique IP55/IK10.
- Il peut recevoir une wallbox 7,4 kVA mono grâce à un support universel placé en partie supérieure.
- Il s'installe en intérieur ou en extérieur.
- En intérieur, il se fixe directement sur dalle.
- En extérieur, il se fixe directement sur un socle béton ou par l'intermédiaire d'une platine de fixation à sceller.

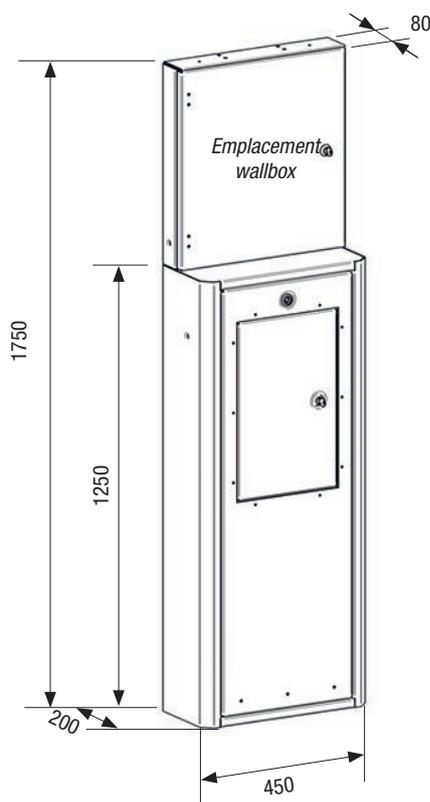

références

Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Unité de vente
TOTEM ISOLÉ			
Équipement SOLO			
GE033	PARKTOTEM START SOLO MONOPHASÉ	-	1
GE150	PARKTOTEM START SOLO TRIPHASÉ	-	1
TOTEMS GROUPÉS sur 2 ou 4 places			
Équipement "Base"			
GE046	PARKTOTEM START BASE	-	1
Équipement "Complémentaire"			
GE047	PARKTOTEM START COMPLÉMENT	-	1

accessoires

PLATINE ENTERRABLE PARKTOTEM

En cas de totems groupés par 4, utilisez 2 GE044.

Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Unité de vente
GE042	PLATINE DE FIXATION SOLO PARKTOTEM	-	1
GE043	PLATINE DE FIXATION DUO CÔTE À CÔTE PARKTOTEM	-	1
GE044	PLATINE DE FIXATION DUO DOS À DOS PARKTOTEM	-	1

COUVERCLE DE MISE EN ATTENTE

Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Unité de vente
GE041	COUVERCLE MISE EN ATTENTE PARKTOTEM	-	1

CAPOT D'ÉTANCHÉITÉ



Ce capot permet d'assurer l'étanchéité des gaines en attente.

Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Unité de vente
P464	CAPOT D'ÉTANCHÉITÉ POUR GAINÉ EN ATTENTE RF 46-80	67 98 628	1