


Logix
Prise télévision simple

Réf.(s) : 490 30



1. USAGE


Connecteurs TV type F femelle à visser.
Câble recommandé 17/19 VATC
Compatibles TNT et UHD
Étoile blindée (classe A)
0-2400 MHz

Les produits se montent en goulotte à clippage direct (pas de montage possible en goulotte à clippage par supports), sur colonnes/colonnettes à clippage direct et en boîtes de sol horizontale 18 modules minimum (pas de montage possible en boîte de sol verticale).

2. GAMME


Références	Désignation	couleur	Nbre de modules
490 30	Prise TV simple type F femelle à visser	blanc	1

3. COTES D'ENCOMBREMENT (mm)


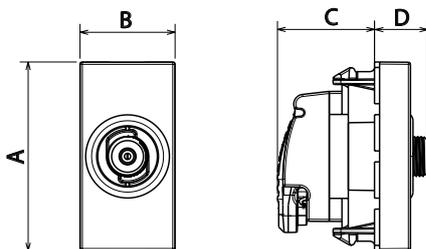


Références	A	B	C	D
490 30	45	22,5	23,4	12,2

4. RACCORDEMENT

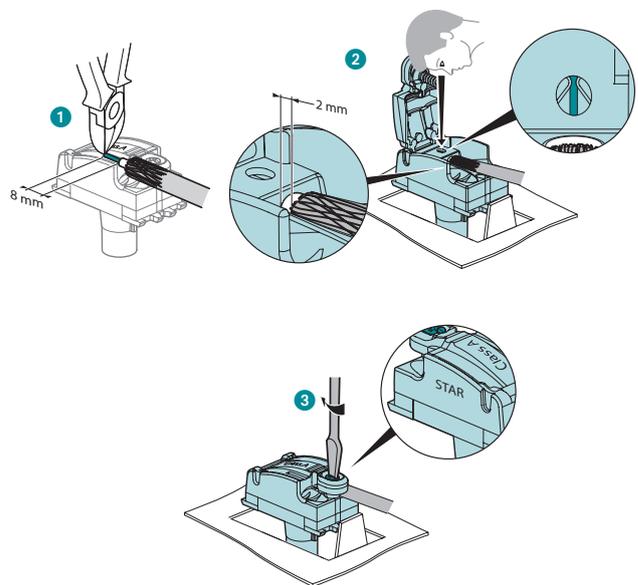

5. PRECAUTIONS DE CABLAGE

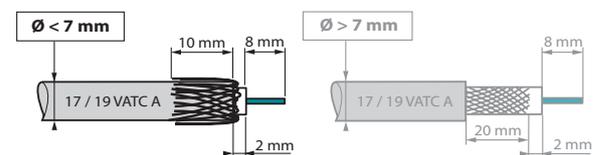

La connexion arrière limite la déformation du câble coaxial, évitant une rupture d'impédance et préserve donc les performances.

6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 6.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les corps solides et liquides : IP 21
Protection contre les impacts : IK 04
Tenue câble 120 N : norme IEC 61169-24

■ 6.2 Caractéristiques matières

Matière : - Enjoliveur : ABS
- Tenue aux UV
- Autoextinguibilité : 650° C/30s
Moteur : - Boitier : zamac
- Capot : zamac
- Broche : bronze
- Vis : acier zingué

■ 6.3 Caractéristiques électriques

- Connecteur type F femelle à visser
- Impédance caractéristiques : 75 ohm

Efficacité de blindage classe A (le blindage classe A est nécessaire pour prévenir des interférences causées par l'usage des nouveaux signaux téléphone 3 et 4 G, ces signaux non désirés pouvant générer des pixelisations sur l'écran ou détériorer la bande son).

- Bandes de fréquence : TV/SAT : 0-2400 MHz
- Atténuation : 1 dB maximum
- Résistance d'isolement : norme IEC 61169-24
- Compatible téléalimentation

■ 6.4 Caractéristiques climatiques

Température de stockage et utilisation : - 5° C à + 35° C

7. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.


Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Tenue aux produits de nettoyage type hôpital suivants : Anios, Surfianos, Bactilyline, Peroxide d'hydrogène (eau oxygénée 35%).

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

8. NORMES ET AGREMENTS

- EN 50083-2
- Certificat Classe A

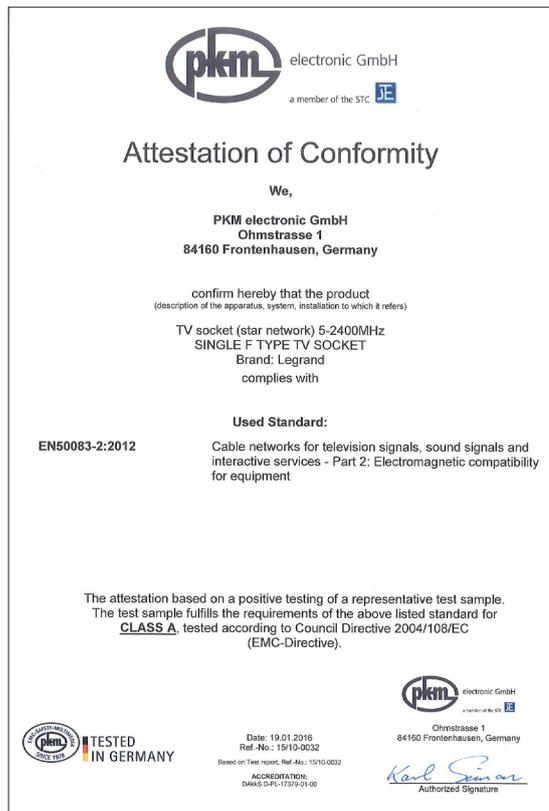

9. PERFORMANCE

